


7. Zapojení skupinového ovládání dvou až tří třífázových dvoutarifních elektroměrů instalovaných v jednom rozváděči, ovládaných jedním spínacím prvkem s blokováním ohřevu teplé užitkové vody – soustava TN-C

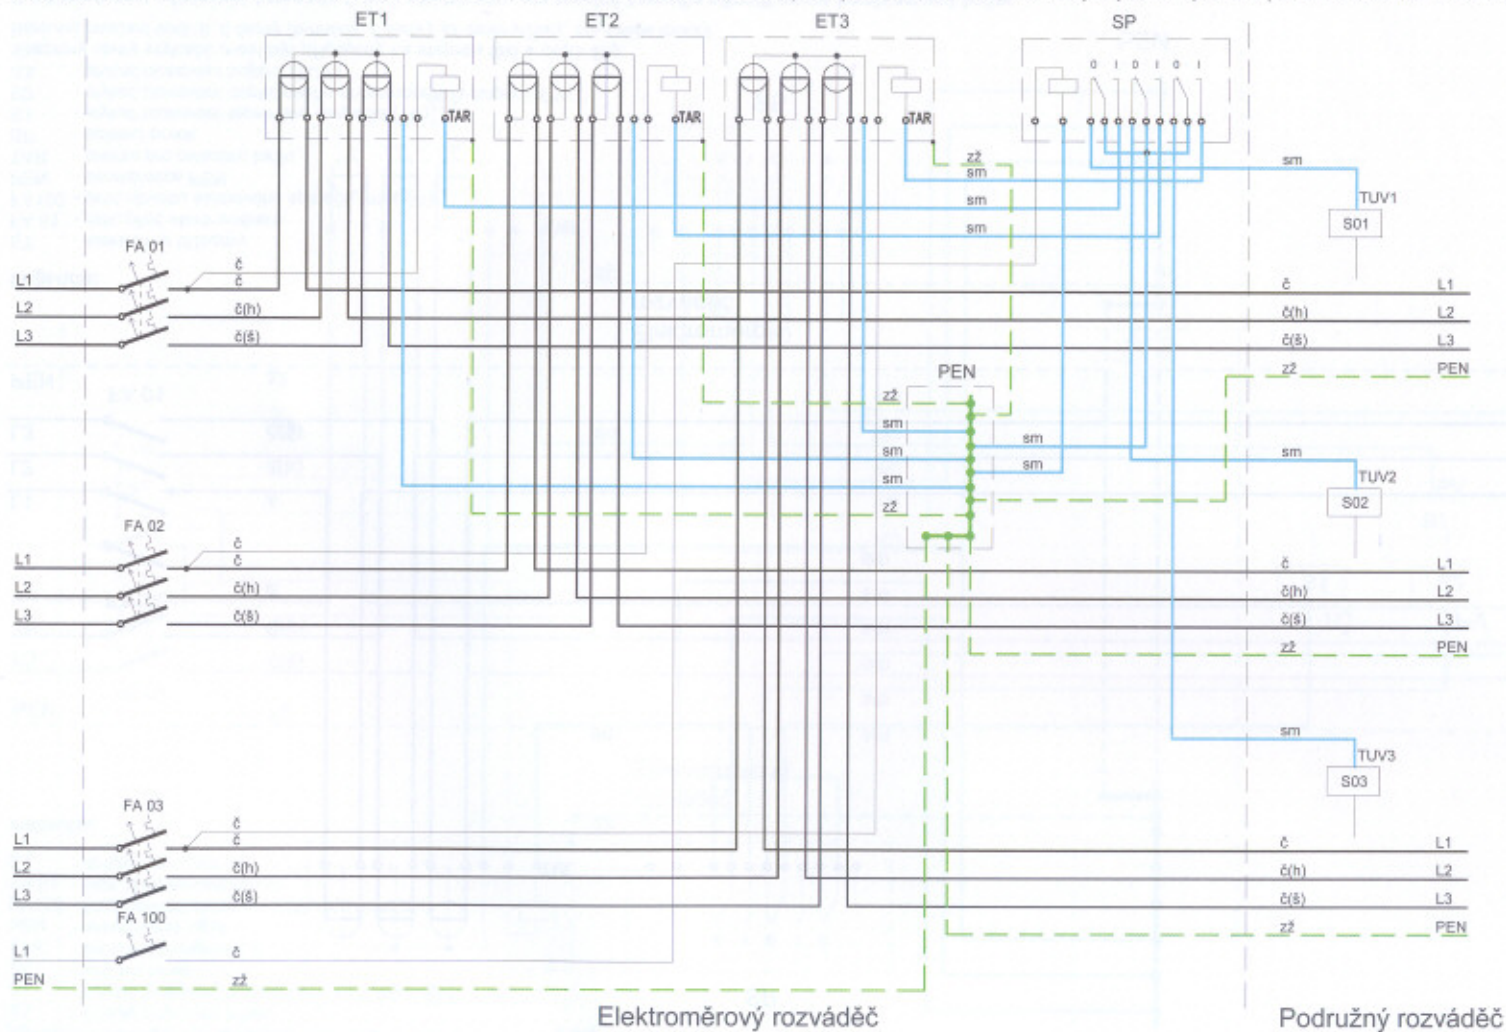

Legenda:

ET1,2,3 - elektroměr třífázový
 FA01,02,03 - jistič před elektroměrem
 FA100 - jistič obvodu sazbového spínače (max.6A)
 PEN - svorkovnice PEN
 TAR - svorka pro ovládání tarifu

SP - spínací prvek
 S01,02,03 - stykače blokování bojlerů (TUV1, TUV2, TUV3)
Všechny cívkvy stykačů musí být připojeny na stejnou fázi a odjištěny
 Barevné značení vodičů: č-černý (h-hnědý), š-šedý), zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý